BioKem 10 EN PANOSPUHDISTAMO ja näytteenottokaivo (LVI-koodi: 3629 120)

Kaikkien asumajätevesien (WC-, pesu- ja keittiövesien) käsittelyyn

wavin Labko
Piir.no: 53CG01bs

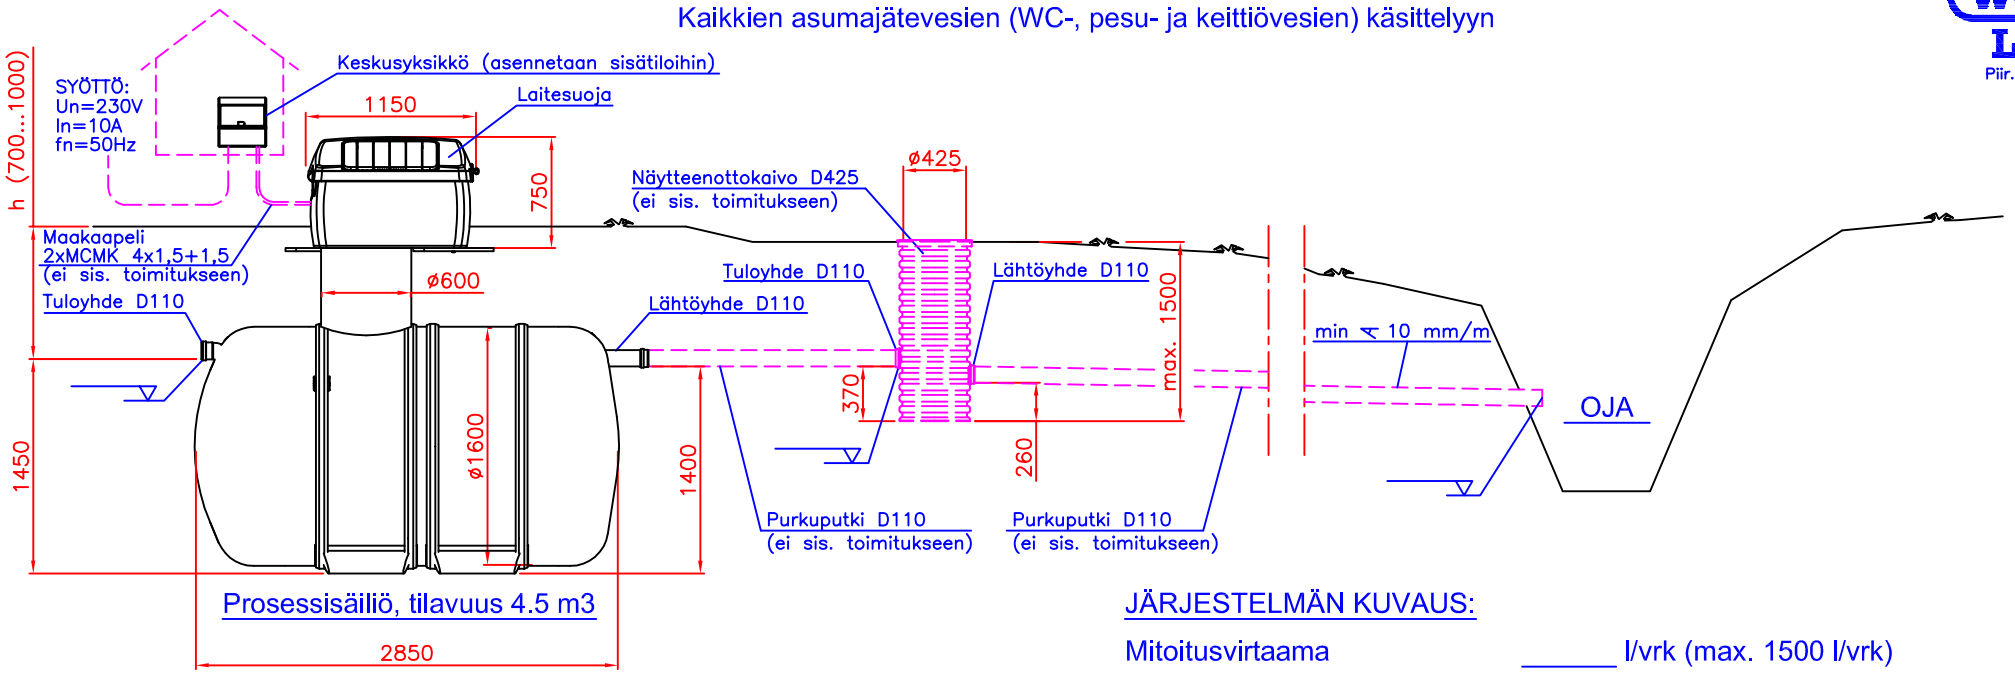

JÄRJESTELMÄN KUVAUS:

Mitoitusvirtaama	_____	l/vrk (max. 1500 l/vrk)
Hetkellinen huippuvirtaama	_____	l/vrk (max. 1950 l/vrk)
Huoneistoala	_____	m²
Henkilömäärä	_____	henkilöä (6-10 henkilöä)
Maahan asennussyvyys (h)	_____	(700...1000 mm)

PIENPUHDISTAMO:

- ☐ Lämpöeristys
- ☐ Ankkurointi
- ☐ Näytteenottokaivo

PURKU:

- ☐ Ojaan
- ☐ Kivipesään
- ☐ Imeytykseen
- ☐ Q-Bic imeytyskasettiin

Imeytysputkilinjojen lukumäärä _____ kpl

Imeytysputkiston kokonaispituus _____ m

CE

Mitoituskuorma	1,5 m³/d
Sähkönkulutus	480 kWh/vuosi
Vesitiiviys	hyväksytty
Materiaali	Lujitemuovi (LM)
Murtolujuus	hyväksytty
Puhdistustehokkuus	
COD	92%
BOD	97%
SS	92%
Kokonaistyppi	54%
Kokonaisfosfori	90%
Jäteveden lämpötila	16 °C

Wavin–Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuote–kehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan. Viranomaismääräykset vaihtelevat kunnittain. Selvitä oman kuntasi vaatimukset ennen jätevesijärjestelmän hankintaa.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o	Rakennuslupa N:o
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn numero ja piirustus n:o Muutos